
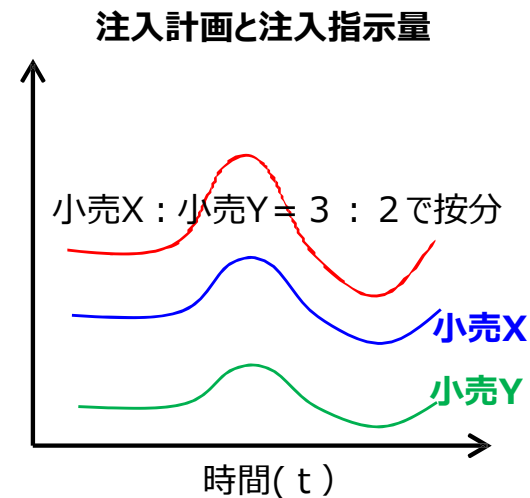


# 「注入計画の策定に関する考え方」

- 当社は、供給区域において、翌日に導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値である注入計画<sup>(注1)</sup>を毎日策定します。
- その注入計画を、各ガス小売事業者から提出いただいた計画払出ガス量<sup>(注2)</sup>の比率で1時間ごとに按分して注入指示量<sup>(注3)</sup>を策定し、各ガス小売事業者へお知らせします。

## 注入計画の策定方法の具体的なイメージ

- 当社は、過去の気水温実績、各受入地点<sup>(注4)</sup>の導管の供給能力などを基に注入計画（右下図「注入計画と注入指示量」の赤線）を策定します。
- その注入計画を、複数のガス小売事業者が存在する場合、それらのガス小売事業者の計画払出ガス量（左下図の小売X 300m<sup>3</sup>/日、小売Y 200m<sup>3</sup>/日）の比率（小売A：小売B = 3：2）で按分して注入指示量を策定（右下図「注入計画と注入指示量」の青線が小売X、緑線が小売Y）し、各ガス小売事業者へお知らせします。なお、単一のガス小売事業者しか存在しない場合、注入計画を注入指示量として策定（右下図「注入計画と注入指示量」の赤線）します。

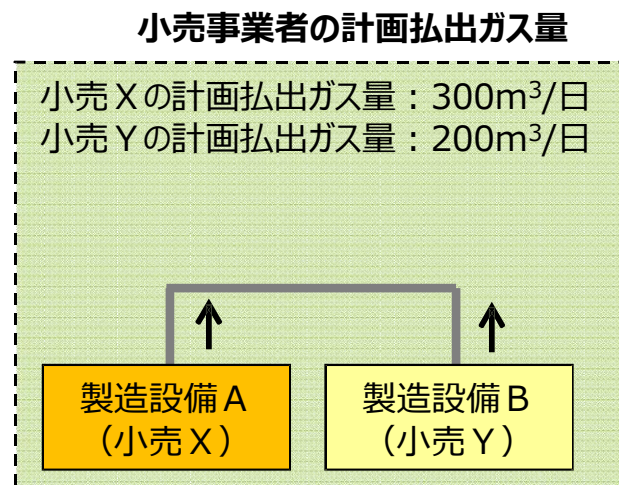

(注1) 託送供給約款 3. 用語の定義(25) 注入計画 参照  
(注2) 託送供給約款 3. 用語の定義(20) 計画払出ガス量 参照

(注3) 託送供給約款 3. 用語の定義(28) 注入指示量 参照  
(注4) 託送供給約款 3. 用語の定義(8) 受入地点 参照