
電子地形図25000

主要導管の供給状況

＜注意事項＞
○表中の想定量は、最大時間供給量です。
○表中の余力は、当該地点において高圧で受け入れを行い、中圧A送出を行う場合の参考値です。
○実際の託送に際しては、当社の「託送供給約款」に基づく託送供給検討の申し込みにより、
当社にて検討させていただきます。

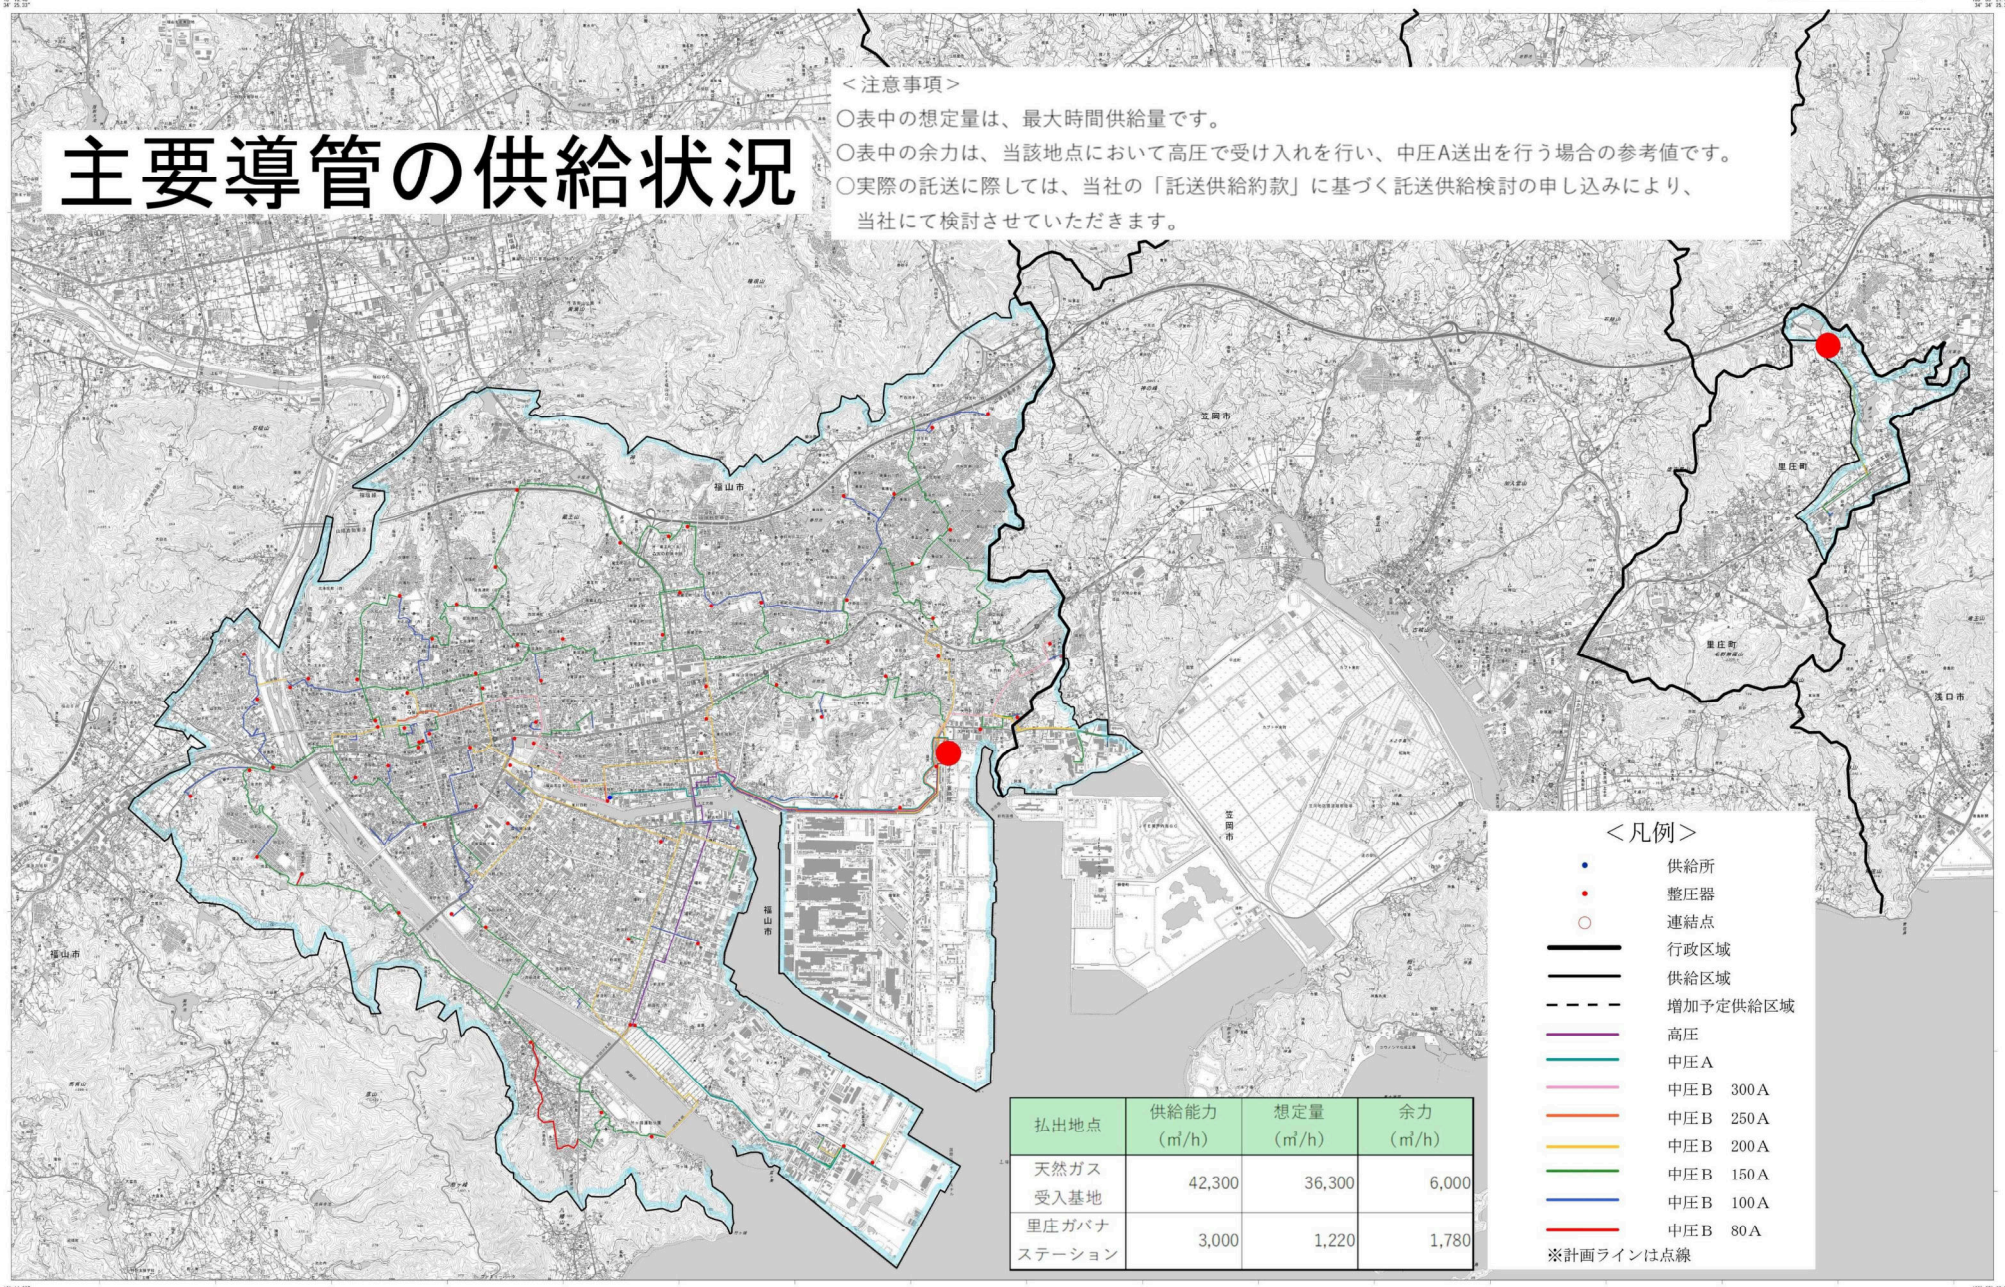

＜凡例＞
- 供給所
- 整圧器
- 連結点
- 行政区域
- 供給区域
- 増加予定供給区域
- 高圧
- 中圧A
- 中圧B　300A
- 中圧B　250A
- 中圧B　200A
- 中圧B　150A
- 中圧B　100A
- 中圧B　80A

※計画ラインは点線

払出地点	供給能力（㎥/h）	想定量（㎥/h）	余力（㎥/h）
天然ガス受入基地	42,300	36,300	6,000
里庄ガバナステーション	3,000	1,220	1,780

1. 投影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第53帯、中央子午線は東経135°
2. 図郭に付した短線は経緯度各1分ごとの目盛
3. 高さの基準は東京湾の平均海面
4. 等高線及び等深線の間隔は10メートル
5. 磁気偏角は西偏約8° 20′
6. 図式は平成24年電子地形図25000図式
7. 本図上部の枠内には、この地図の購入者が入力したものをそのまま記載しています

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号　平成29情複、第1174号）」
この計画図を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得てください。

平成29年７月７日　調製
著作権所有兼発行者　国土地理院
133.45-34.50-A0-y-20170707-151446-0000